


# ŠERNO ILČIŲ VERTINIMAS (CIC)

Vertingiausias šerno trofėjas – patinų iltys. Trofėjumi skaitoma ir šerno kailis, tačiau jis nėra visuotinai pripažintas trofėjus. Šerno ilčių įvertinimas daromas atliekant matavimus ir užpildant **formą**:

1. Matavimai	Vnt.	Rezultatas	Vidurkis	C	Balai
1.1. Apatinių ilčių ilgis	cm	kairės		1,0	
		dešinės			
1.2. Apatinių ilčių plotis	mm	kairės		3,0	
		dešinės			
1.3. Viršutinių ilčių apimtis	cm	kairės		1,0	
		dešinės		1,0	
2. Priedai	2.1. Apatinės iltys	0-2 b.		0-5 b.	
	2.2. Viršutinės iltys	0-3 b.			
<b>Iš viso: ( 1+2 )</b>					
3. Nuoskaitos	3.1. Apatinių ilčių nudilimas		0-3 b.	0-10 b.	
	3.2. Apatinių ilčių asimetrija		0-3 b.		
	3.3. Viršutinių ilčių asimetrija		0-3 b.		
	3.4. Apat. ir viršut. ilčių disproporcija		0-1 b.		
<b>Medalis:</b> bronzos, sidabro, aukso			<b>Galutinis balų skaičius</b>		

## Paaiškinimai

Apatinių ilčių ilgis matuojamas išorinėje pusėje toliausio taško pagrinde, išvedant statmenį su išorine liestine iki smaigalio (1 pav.). Abiejų ilčių matavimo duomenys susumuojami ir gauta suma dalijama iš 2. Matuojama 5 mm pločio metaline rulete 1 mm tikslumu. Apatinių ilčių plotis matuojamas slankmačiu pačioje striausioje vietoje. Matuojama 0,1 mm tikslumu. Esant nenormaliam sustorėjimui ilčių plotis toje vietoje nematuojamas. Viršutinių ilčių apimtis matuojama striausioje vietoje, rulete, 0,1 mm tikslumu. Susumavus rezultatus gaunamas balų skaičius.

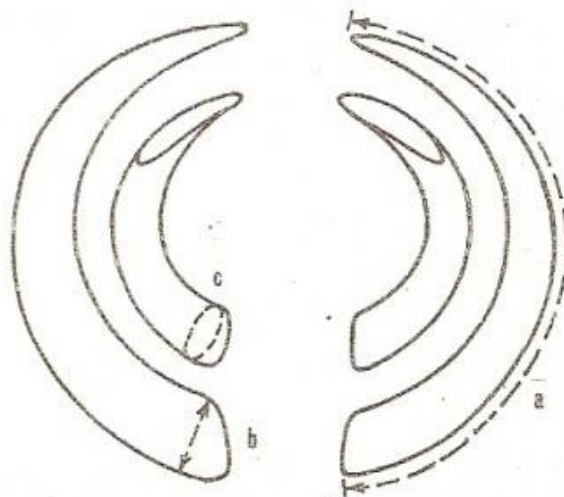

1 pav.

**Priedai apatinėms iltims** ( iki 2 balų ) skiriami už :

1. Tamsiai rudą – juodą spalvą ties peilinėmis plokštumomis ( iki 1 balo ) (žr. 2 pav.)
2. Formos artumą apskritimui (pagal **šablona** iki tamsiai žalio sektoriaus), ilčių vidaus ir išorės paviršių lygumą, peilinės plokštumos ilgumą, ilčių galų smailumą ( iki 1 balo) (žr. 3 pav.)

**Priedai viršutinėms iltims** ( iki 3 balų ) skiriami už :

1. Ilčių plokštumos tamsiai ruda - juodą spalvą ( iki 1 balo )
2. Riestumą, pagal šablona šviesiai žalias sektorius ( iki 1 balo) (žr. 3 pav.)
3. Riestumą, kai pagal šablona tamsiai žaliame sektoriuje iltys susiliečia arba užsikeičia ( iki 1 balo ) (žr. 3 pav.)


**Nuoskaitos** ( iki 10 balų ) skiriamos už :

1. Mažas apatinių ilčių plokštumas ( iki 3 balų ) :
  - a) plokštumos iki 4 cm – 3 balai;
  - b) plokštumos 4,1 – 5 cm – 1 balas.
2. Apatinių ilčių asimetrija ( iki 3 balų )
3. Viršutinių ilčių asimetrija ( iki 3 balų )
4. Apatinių ir viršutinių ilčių disproporcija ( iki 1 balo )

Pastaba: priedai ir nuoskaitos nurodytos už abiejų pusių iltis. Jei nurodytus reikalavimus atitinka tik viena iltis, balų skaičių reikia dalinti pusiau.



2 pav.

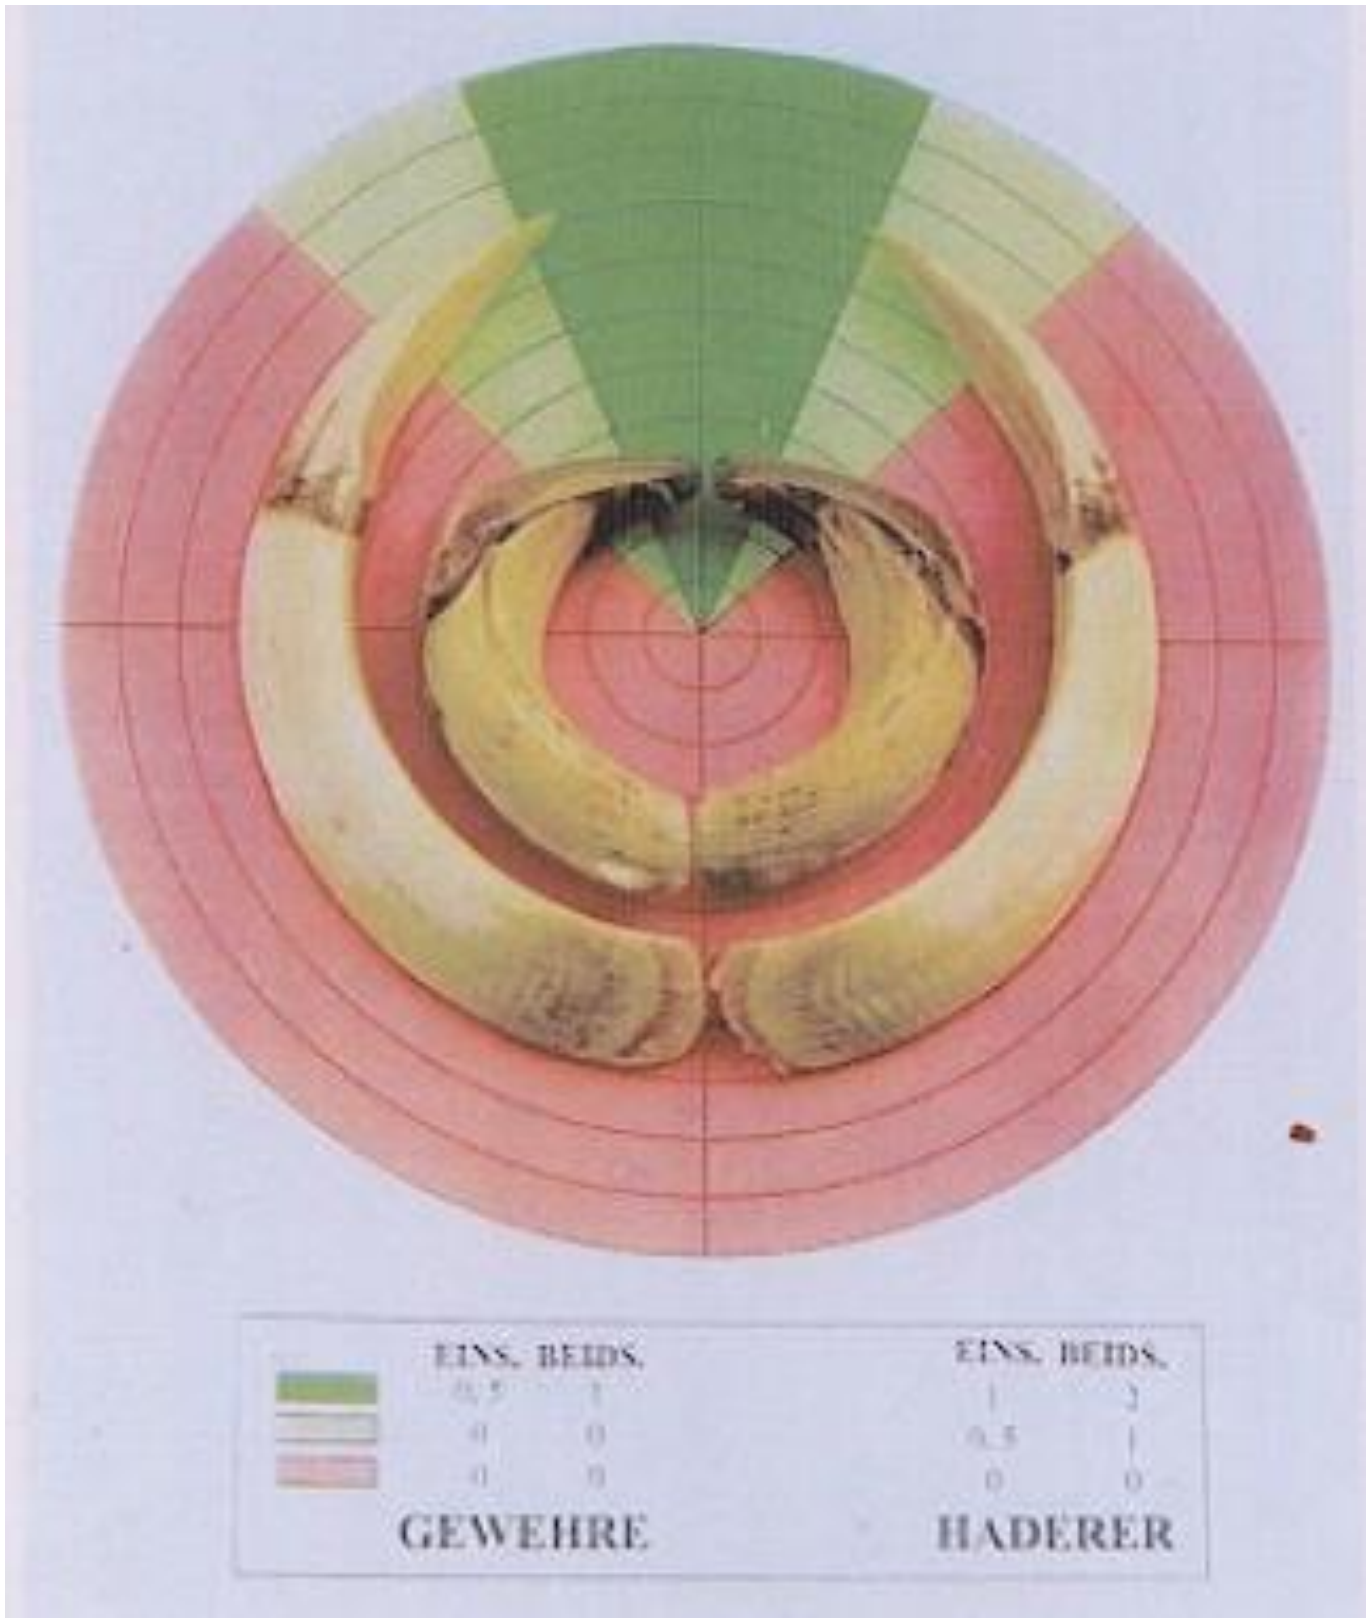

3 pav.